Löschen einer bestehenden Anweisung

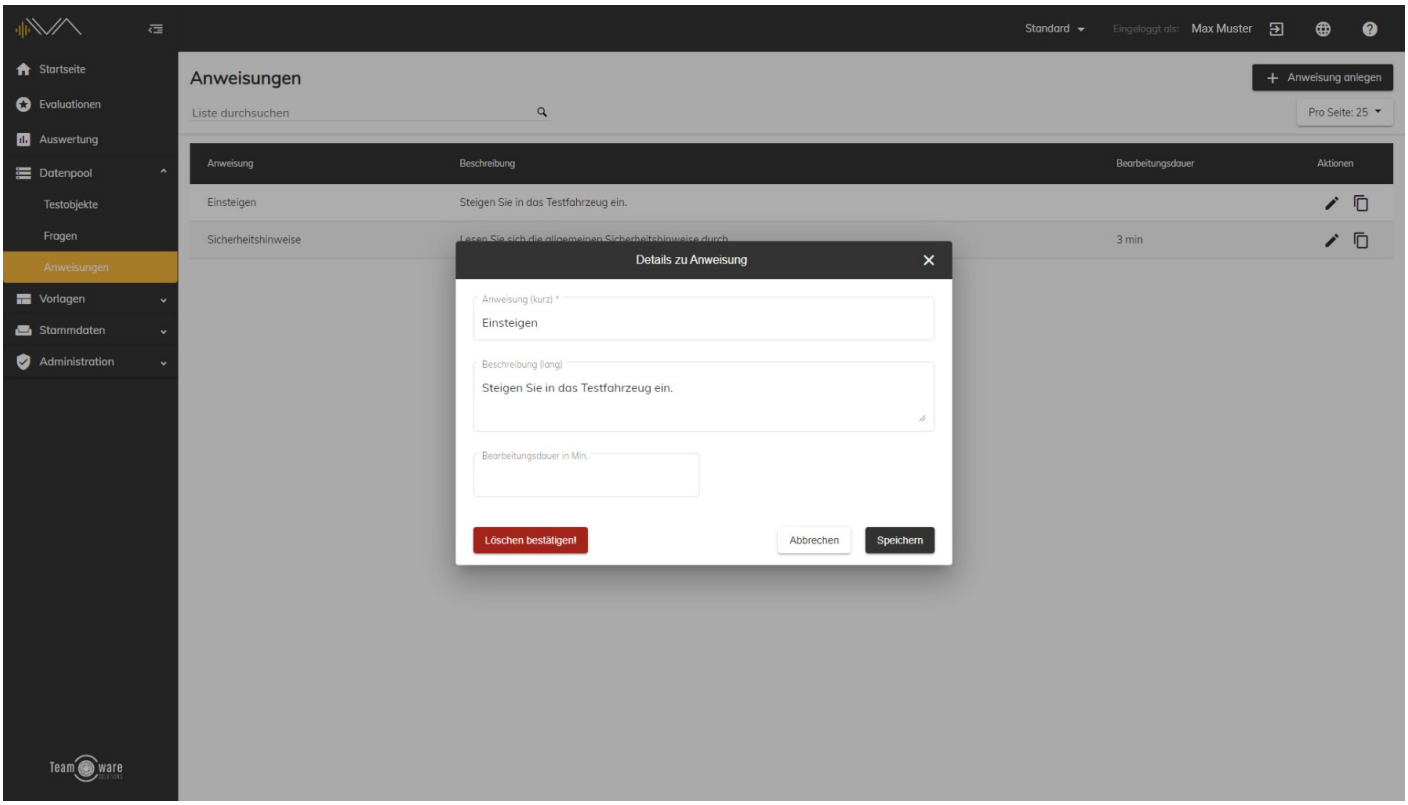

In IVA lassen sich Anweisungen nur löschen, solange sie in keinen Tests verwendet werden. Andernfalls können Anweisungen nur archiviert werden.

Navigieren Sie in den Menüpunkt Datenpool > Anweisungen. Sie sehen nun eine Übersicht über alle Anweisungen des ausgewählten Bereichs. Machen Sie einen Doppelklick auf die Anweisung, die Sie löschen wollen, oder klicken Sie auf den Stift. Es erscheint ein Pop-Up Dialog mit den Details zu der ausgewählten Anweisung.

Um die Anweisung zu löschen, klicken Sie auf den Button "Löschen" unten Links im Dialog-Fenster. Der Button-Text ändert sich nun in "Löschen bestätigen!" - Klicken Sie noch einmal auf den Button, um die Anweisung final zu löschen.

Revision #5
Created 30 November 2020 16:08:44 by Stefan Heier
Updated 10 October 2023 04:50:31 by sgu